


## Modelo de caixa de inspeção para ligação domiciliar de esgoto

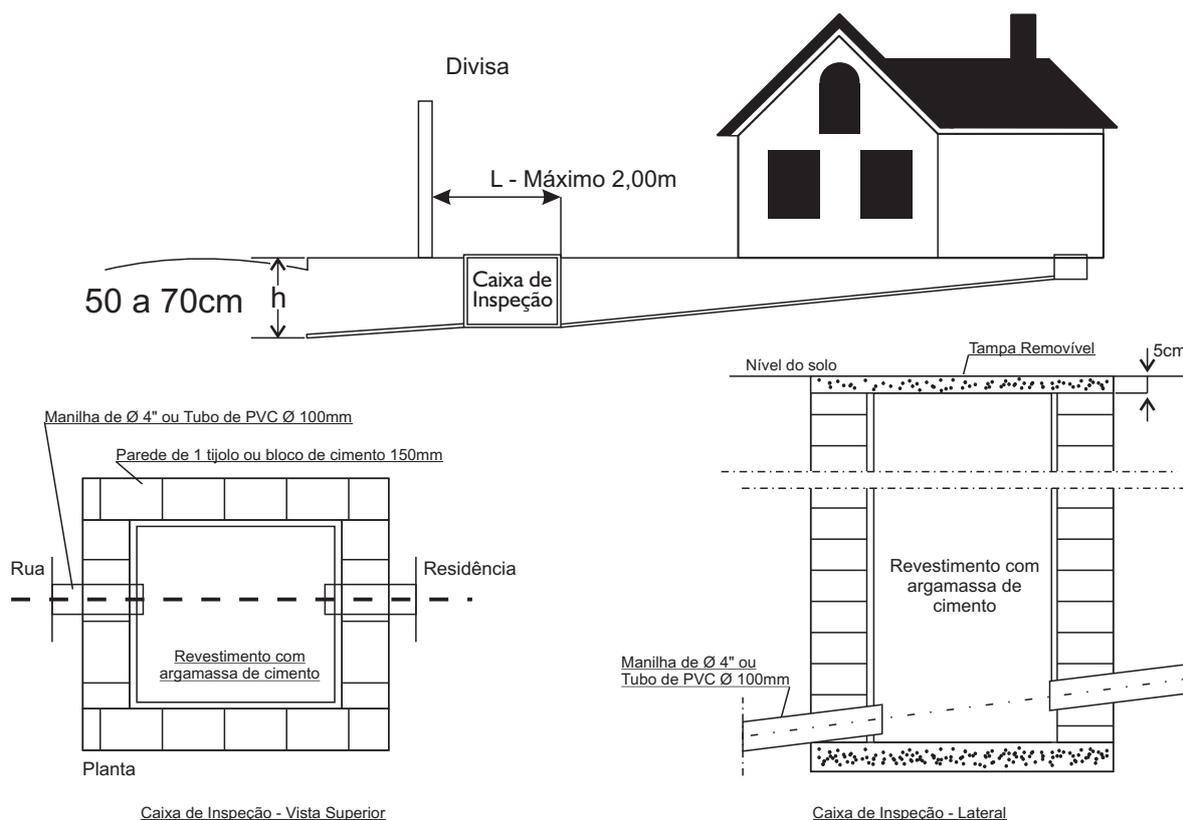

### Instruções

1. A caixa de inspeção deve ser construída dentro da propriedade do interessado, próximo à divisa da rua. É proibida a instalação da mesma na calçada;
2. A caixa deve ter dimensões mínimas internas de 50 cm x 50 cm, conforme desenho acima. Sua profundidade depende do nível do terreno em relação à via pública, mas deve ter, no mínimo, 50 cm;
3. A tampa da caixa deve ser removível, ao nível do solo, e provida de alça para abertura. Ao redor da tampa deve haver um espaço que permita dilatação;
4. A saída da caixa até a guia da sarjeta deve ser executada com tubos cerâmicos (manilha de barro vidrado) de 4 polegadas de diâmetro ou com tubos de pvc, com 100 mm de diâmetro. Na ausência dessas referências (quando a rua não tiver uma guia), o ponto de interligação deve estar a 2 metros da divisa do terreno com a rua;
5. A caixa deve ser revestida internamente com argamassa de cimento e areia;
6. Próximo à caixa não deve haver curvas;
7. Proprietários de terrenos abaixo do nível da rua devem entrar em contato com a DAE S.A. antes de executar a caixa de inspeção para obter informações sobre como proceder;
8. A caixa será inspecionada pela fiscalização da DAE S.A. antes de ser realizada a ligação de esgoto;
9. Em caso de dúvidas relacionadas às instruções acima, ligue para a Central de Relacionamento com o Cliente, pelo telefone 0800-133155.

#### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

É terminantemente proibida a introdução de águas pluviais (provenientes de chuvas) nas canalizações de esgoto sanitário, pois essa prática causa obstrução da ligação e reversão do esgoto para fora da caixa de inspeção.

Em caso de refluxo de esgoto, a tampa da caixa deve ser retirada imediatamente para evitar acúmulo de esgoto dentro do imóvel.

Quando terminar a instalação da caixa de inspeção e, depois de atendidas todas as orientações contidas neste manual, o usuário deve ligar para a Central de Relacionamento com o Cliente e informar o número do protocolo referente à solicitação. Depois desse processo, uma equipe de serviço da DAE fará a vistoria para autorizar a execução da ligação de esgoto.

**DAE S.A. – Água e Esgoto**  
Rodovia Vereador Geraldo Dias, 1.500  
Vila Hortolândia - CEP: 13214-311

**INFORMAÇÕES E DÚVIDAS**  
Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 133 155 ou  
www.daejundiai.com.br