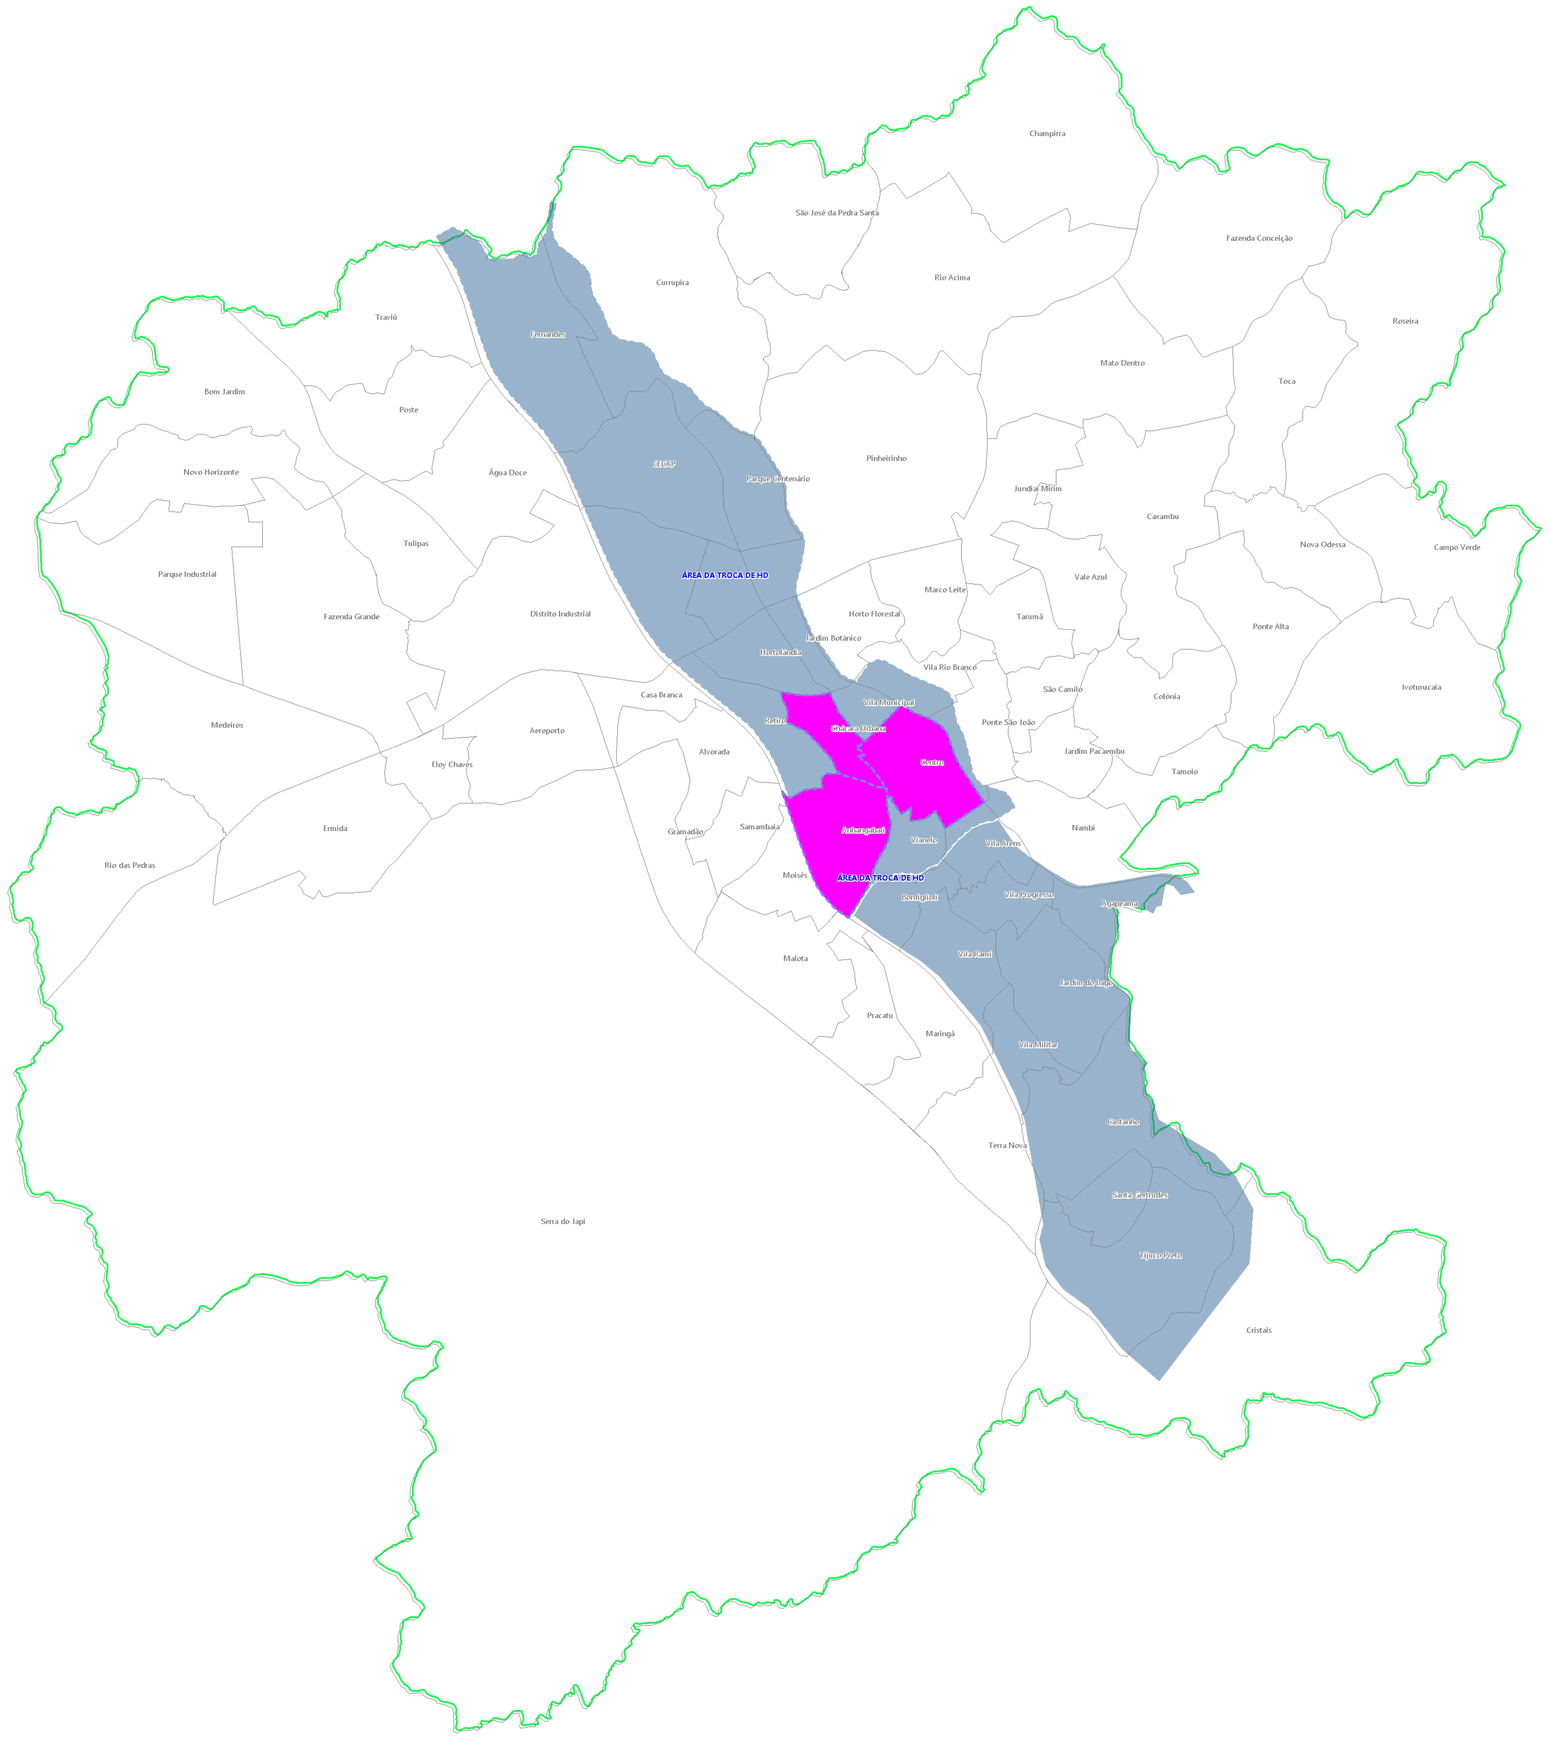

LEGENDA

Carta consulta nº 835.A.2508/2017 - Controle de Redução de Perdas

Carta consulta nº 790.1.2508/2017 - Abastecimento de água

Bairros:

- Anhangabaú;
- Bela Vista;
- Centro;
- Chácara Urbana;
- Jardim Ana Maria;
- Vila Maria Luiza;
- Vila Virgínia

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTE CADASTRO DE ÁGUA E ESGOTO É MERAMENTE INFORMATIVO, E NÃO CONSTITUI ANUÊNCIA OU DISPONIBILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, DEVENDO PARA TANTO SOLICITAR DIRETRIZES DE VIABILIDADE PARA A GERÊNCIA DE OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DAE S/A. DEVERÁ TAMBÉM, SER VERIFICADO "IN LOCO" PELA SOLICITANTE, TODAS AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES ANTES DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS.

NOTAS, LEGENDAS E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

Rod. Vereador Geraldo Dias, nº 1500 - Jundiaí - SP
www.daejundiai.com.br

ASSUNTO:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAE S/A JUNDIAÍ S/P		
OBRA:	REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS APARENTES - INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS	FOLHA	UN
END.:		DATA	DEZ/2017
		ESCALA	1:35000
RESP. TÉCNICO	ENG. OSMAR AP. RAPHAEL	PROJETO: FCALHEIROS	DESENHO:
CREA	5060140600	LEVANT. TOPOG.	NÚMERO:
APROVAÇÃO		ASS.	DESENHO: (TRICOLA.MXD)
			SEÇÃO
			GERÊNCIA GOP
			REVISÃO